

2xZawór automatyczny odpowietrzający  
z zaworem odcinającym DN15

ASV-M\_GZ DN50

ASV-PV GZ DN50 20-40kPa 8,00 obr. DN50

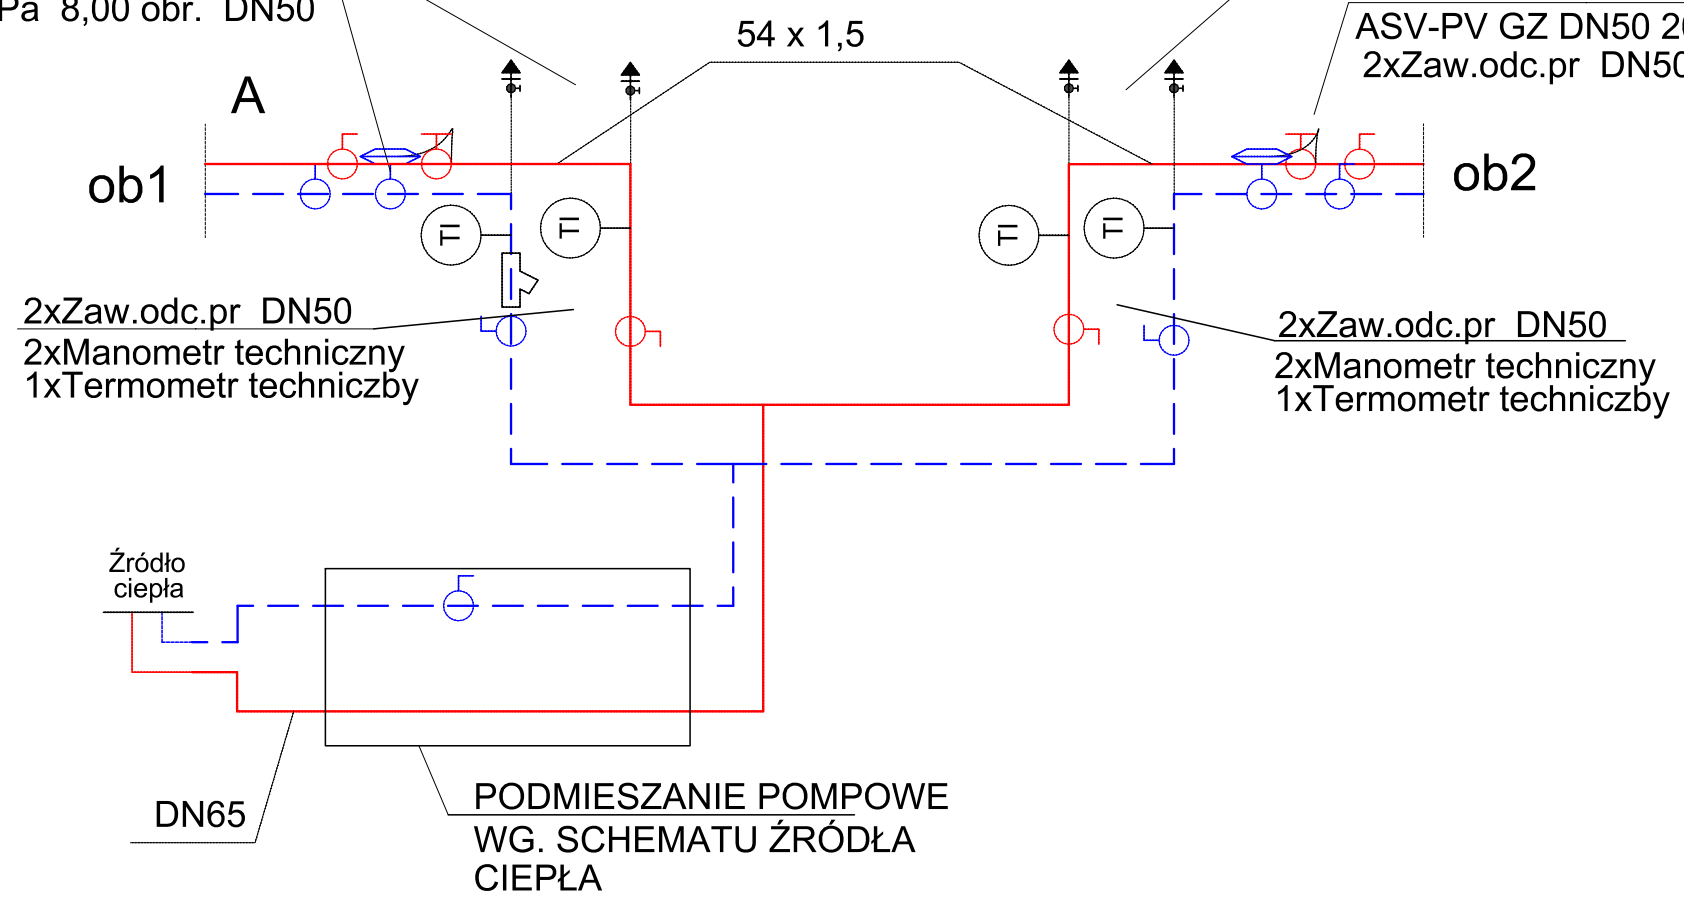
2xZaw.odc.pr DN50




2xZawór automatyczny odpowietrzający  
z zaworem odcinającym DN15

ASV-M\_GZ DN50

ASV-PV GZ DN50 20-40kPa 19,50 obr. DN50

2xZaw.odc.pr DN50



 <b>PRO - Inwest</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE</b>	
87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86 tel/fax 054 2846155, kom 693 166 667		Obsługa architektoniczno-budowlana	
Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU UL.CYGANKA 28, 87-800 WŁOCŁAWEK		
Temat:	REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU, UL. KAPITULNA 24, 87-800 WŁOCŁAWEK		
Adres:	Dz.nr 127/2, KM20, Obręb 0020 Lubraniec Parcele, Powiat Włocławski, Woj. Kujawsko-Pom.		
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		
Rysunek:	SCHEMAT ROZDZIELACZA		
Projektował:		INŻ. PAWEŁ PODLASKI KUP/0140/PWOS/05	Podpis: 
Sprawdził:		MGR INŻ. PIOTR MYSZKOWSKI KUP/0206/PWBS/17	Podpis: 
Rew.: 00	Skala:	Branża:	Nr rys:
Data: 31.10.2023	-----	SANITARNA	6