



Studnia tworzywowa Ø315/400
z włazem żeliwnym kl. D400

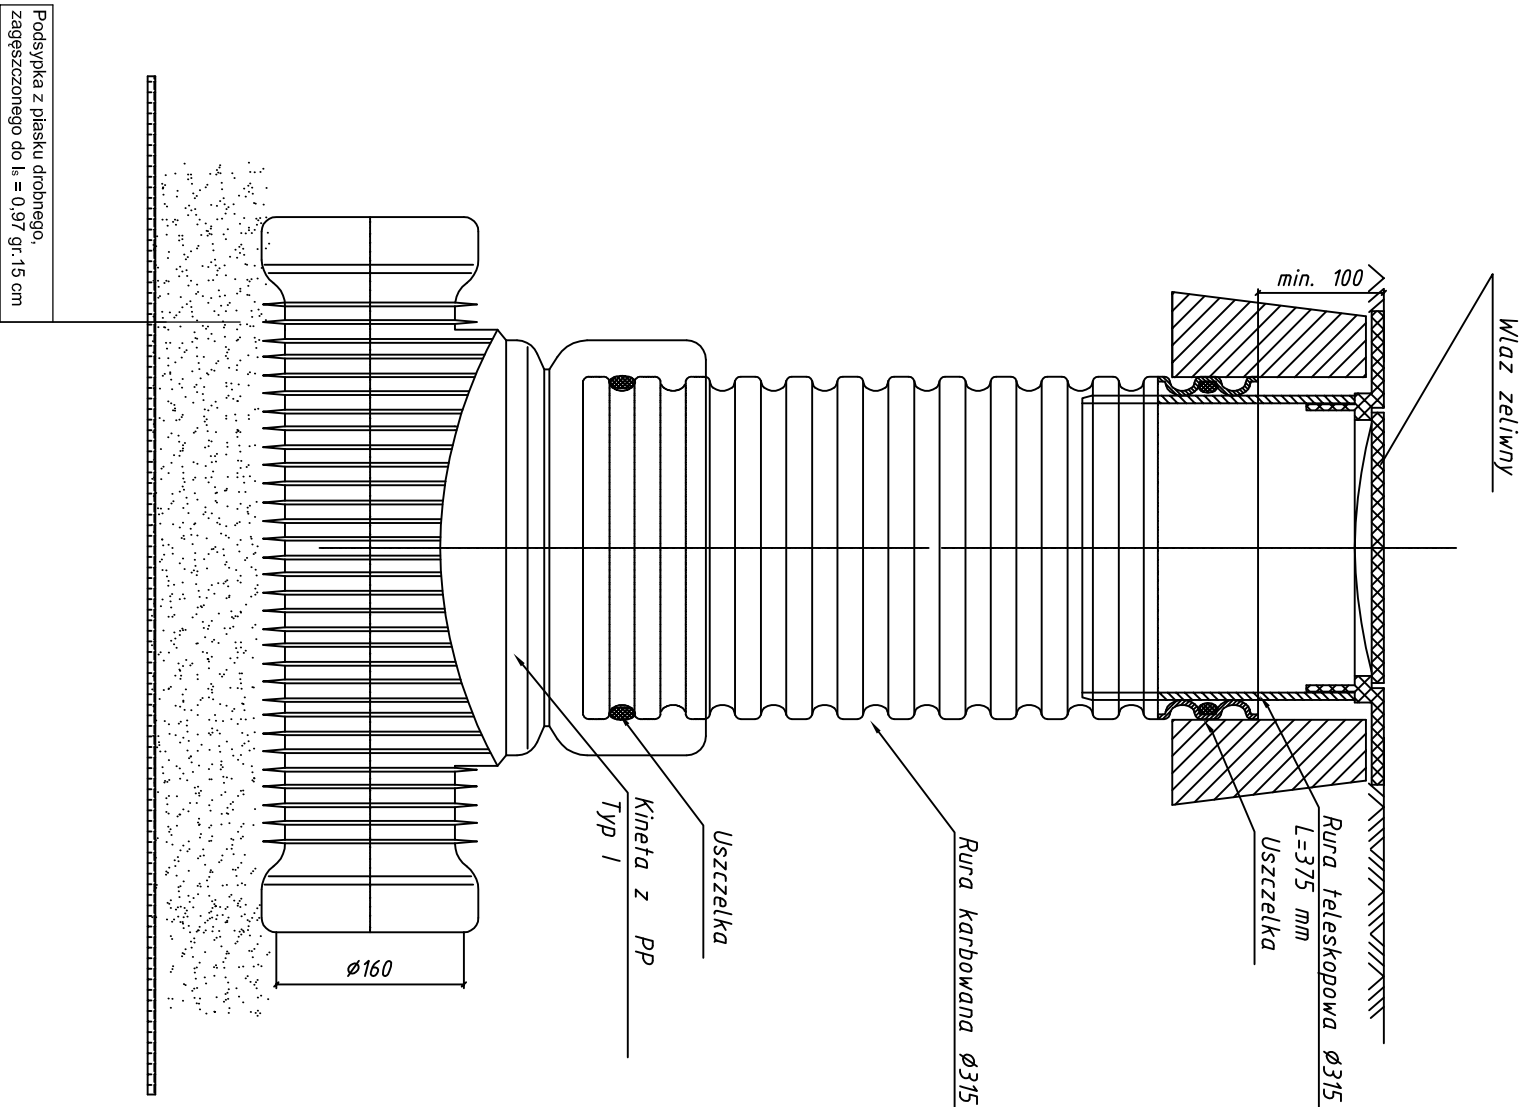

		MC – STUDIO Małgorzata Chylińska ul. Zagajewskiego 14/LC1 87–800 Włocławek	
Tytuł projektu: Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku dydaktyczno-warsztatowego przy Zespole Szkół w Kowalu			
Nazwa rys.: Schemat studni inspekcyjnej Ø315			
Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganek 28, 87-800 Włocławek		Adres bud.: Kowal, ul. Piwna 20 dz. nr 1107, 1200 obręb Miasto Kowal	
Projektant: mgr inż. Bartłomiej Kamiński uprawnienia bud. nr: KUP/0147/PODS08			
Data:	12.2024 r.	Skala:	-
		Nr rys.:	P8